


SURVEILLANCE SANITAIRE DES BAINADES EN MER

VILLE DE MARSEILLE Service de la Santé Publique et des Handicapés

Résultats des prélèvements effectués le :

24 août 2022

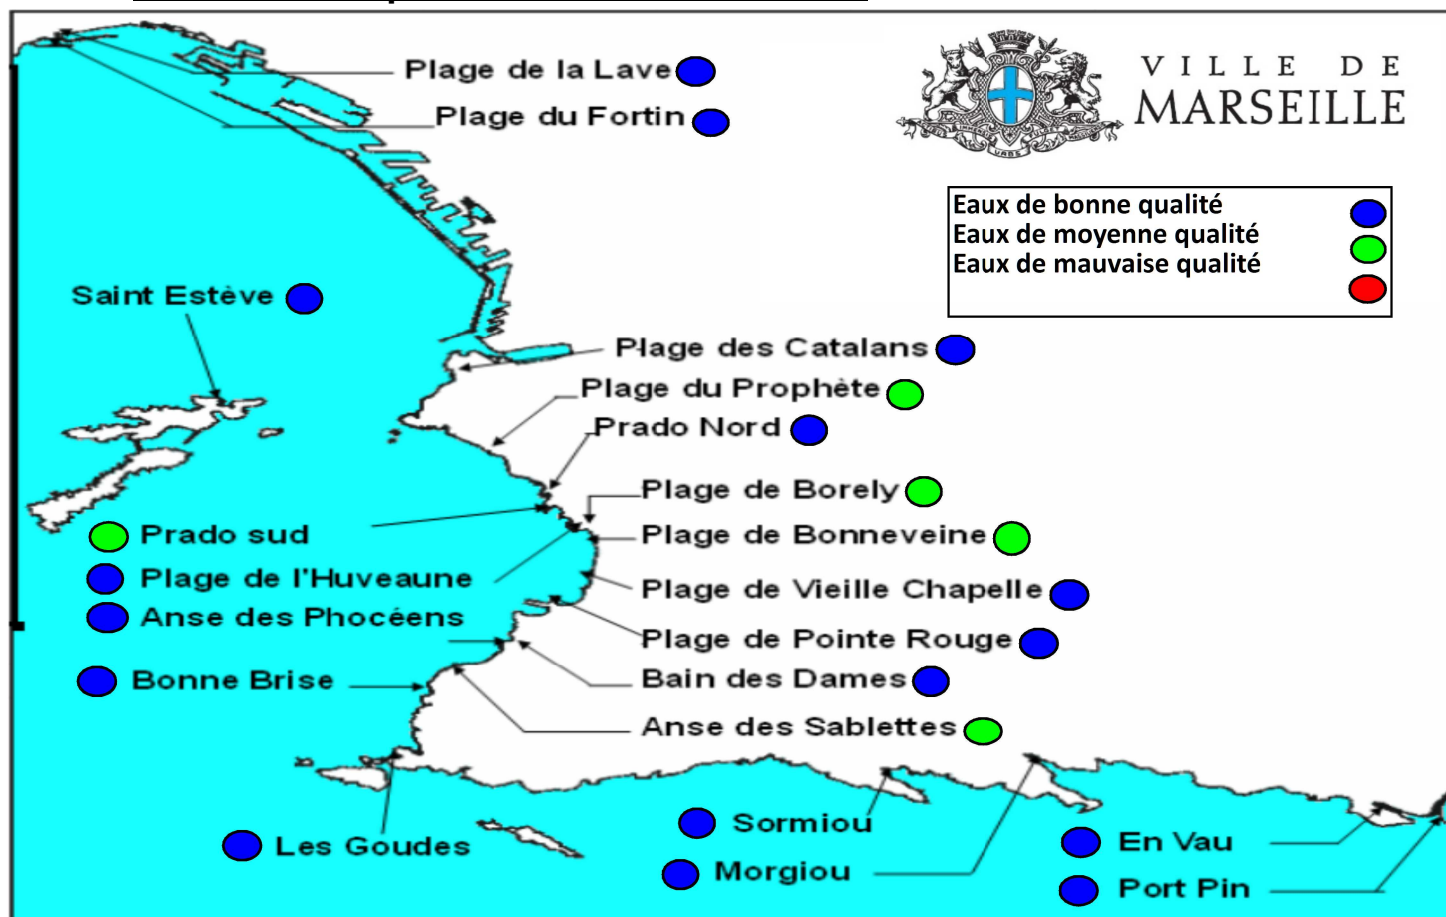

Points de prélèvements	Escherichia coli (UFC/100mL)	Entérocoques (UFC/100mL)	QUALITE DE L'EAU
LE FORTIN (CORBIERES)	15	< 15	BONNE
LA LAVE (CORBIERES)	< 15	< 15	BONNE
SAINT ESTEVE (FRIOUL)	15	< 15	BONNE
CATALANS	15	15	BONNE
LE PROPHETE	126	125	MOYENNE
PRADO NORD (GRAND ROUCAS)	93	15	BONNE
PRADO SUD (DAVID)	110	161	MOYENNE
HUVEAUNE (Résultats du 26/08/22)	15	61	BONNE
BORELY (CHAMP DE COURSES)	93	215	MOYENNE
BONNEVEINE	15	110	MOYENNE
VIEILLE CHAPELLE	15	61	BONNE
POINTE ROUGE	15	77	BONNE
BAIN DES DAMES (Résultats du 26/08/22)	< 15	< 15	BONNE
ANSE DES PHOCEENS (Résultats du 26/08/22)	15	< 15	BONNE
ANSE DES SABLETTES (COLOMBET)	15	196	MOYENNE
BONNE BRISE (VERRERIE)	< 15	30	BONNE
LES GOUDES (MARONNAISE)	< 15	15	BONNE
SORMIOU	15	< 15	BONNE
MORGIOU	< 15	< 15	BONNE
EN VAU	15	< 15	BONNE
PORT PIN	< 15	< 15	BONNE

NORMES EUROPEENES

Pour 100 ml.	Escherichia coli	Entérocoques	QUALITE DE L'EAU
Nombre guide	≤100	≤100	BONNE
Nombre impératif	>100 et ≤1000	>100 et ≤370	MOYENNE
	>1000	>370	MAUVAISE



Pour tout renseignement complémentaire contacter Allo Mairie au 3013 vous trouverez les synthèses des profils de vulnérabilité de chaque plage sur le site Internet www.marseille.fr